


フル配線システム

住戸用

自火報設備対応システム


■系統図例

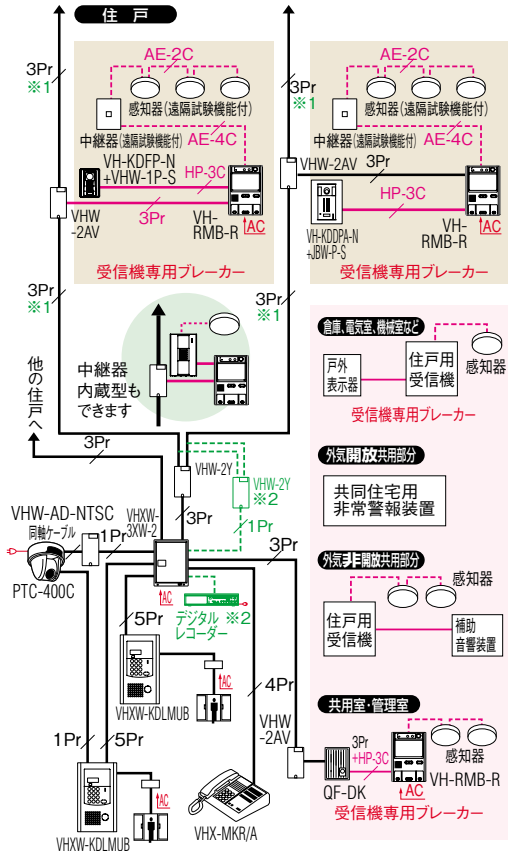

共同住宅用

自火報設備対応システム

■系統図例

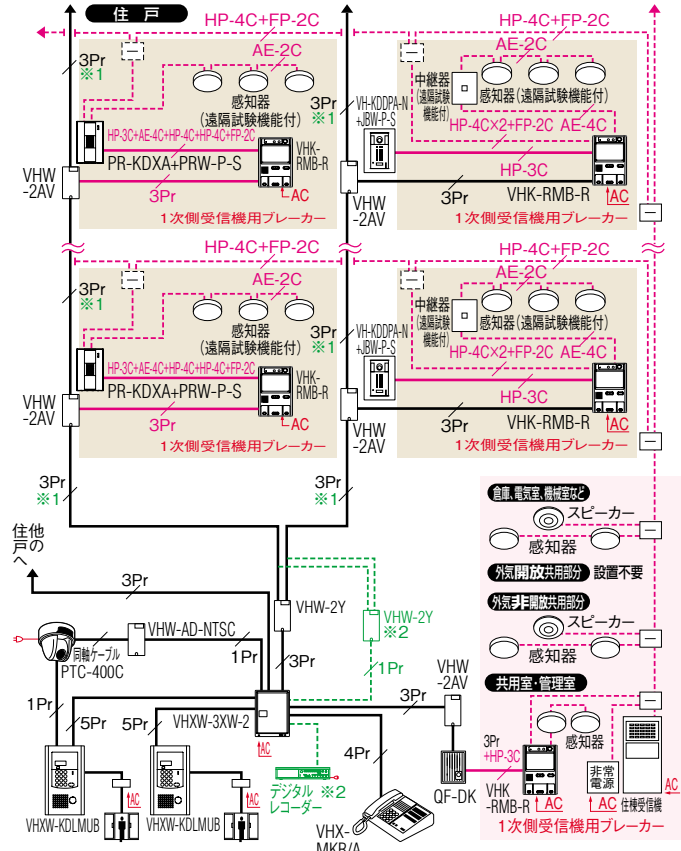


※1:監視カメラシステム運動時4Prとなります。  
 ※2:監視カメラシステム運動時必要です。

■接続図例

共用部

監視カメラアダプター

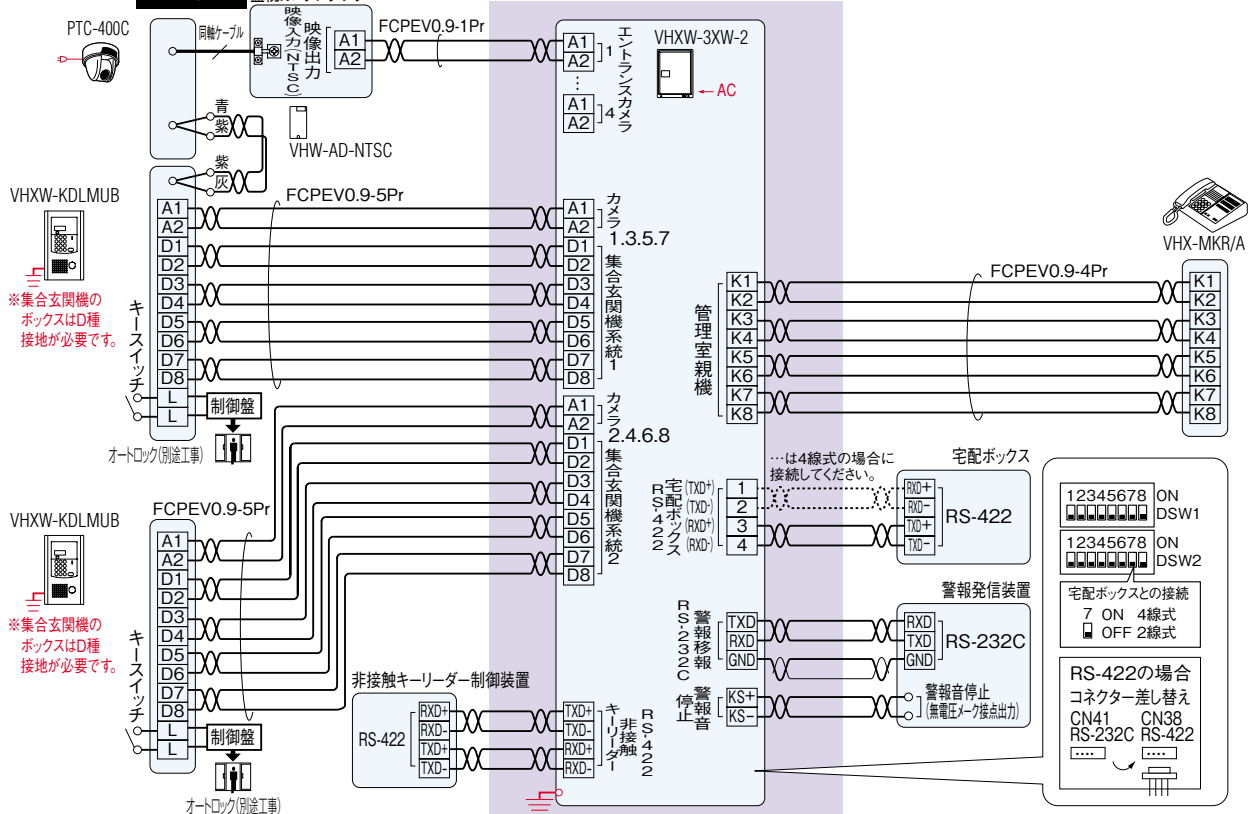

○Pr(●Pr)\*FCPEV 0.9ツイストペアケーブルをご使用ください。

※3台目以降の集合玄関機には、各々に電源アダプター→PS-12Aが必要です。2台目以降の管理室親機には、各々に電源アダプター→PS-12Aが必要です。