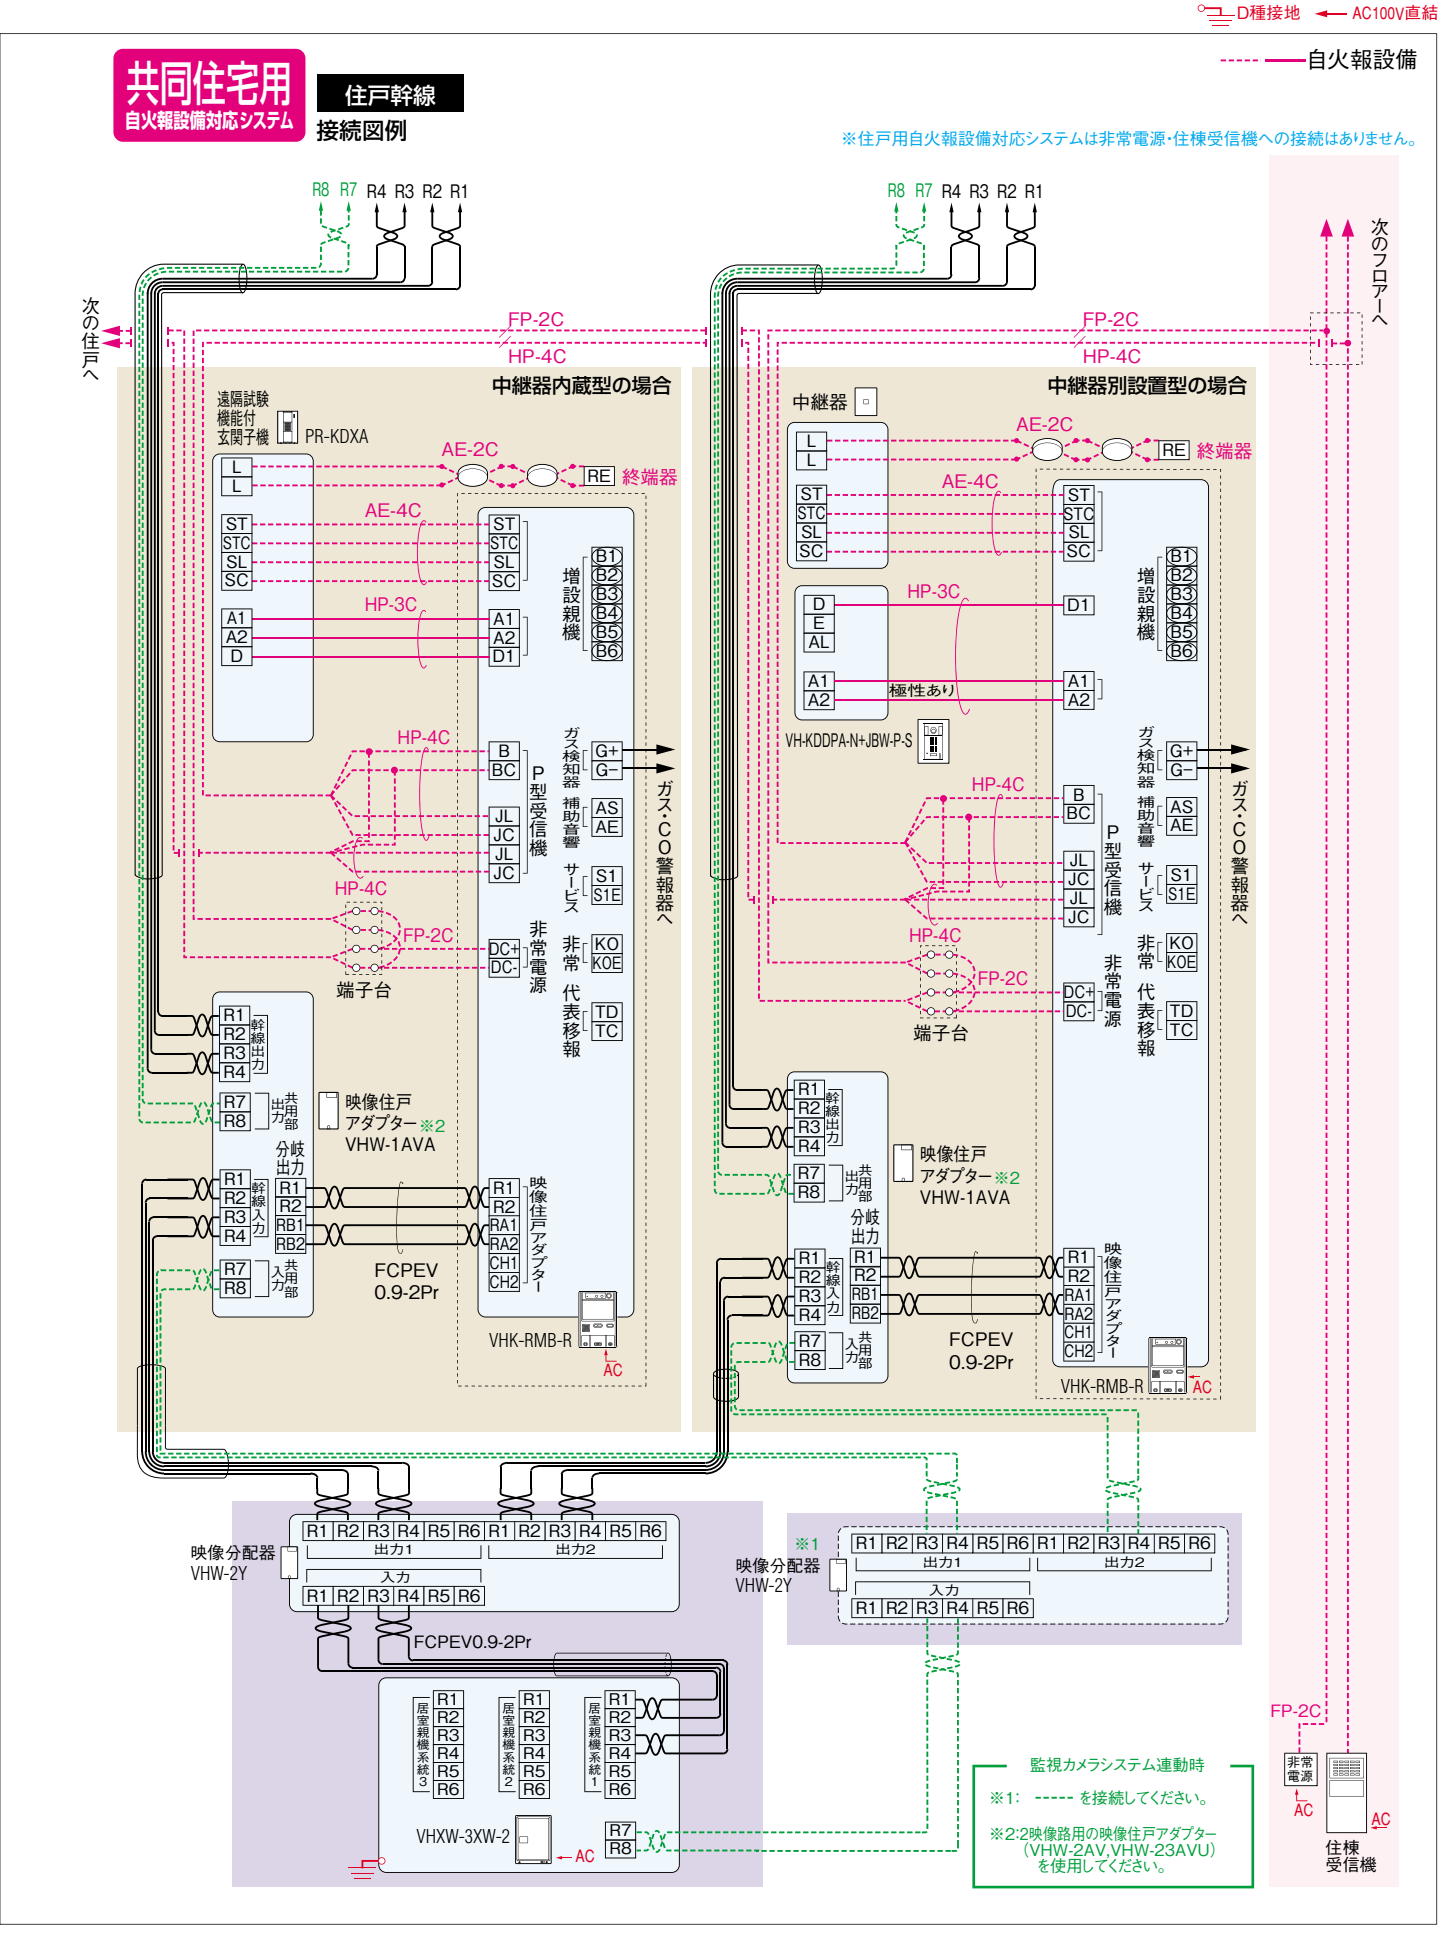
D種接地
AC100V直結
自火報設備
共同住宅用
自火報設備対応システム
住戸幹線
接続図例
※住戸用自火報設備対応システムは非常電源・住棟受信機への接続はありません。
R8 R7 R4 R3 R2 R1
次の住戸へ
次のフロアへ
FP-2C
HP-4C
中継器内蔵型の場合
中継器別設置型の場合
遠隔試験機能付玄関子機
PR-KDXA
AE-2C
AE-4C
HP-3C
RE
終端器
増設親機
B1 B2 B3 B4 B5 B6
ガス検知器
補助音響
サービス
非常代表移報
P型受信機
非常電源
ガス・CO警報器へ
端子台
中継器
VH-KDDPA-N+JBW-P-S
極性あり
映像住戸アダプター※2
VHW-1AVA
分岐出力
幹線出力
共用部出力
共用部入力
幹線入力
映像住戸アダプター
FCPEV 0.9-2Pr
VHK-RMB-R
AC
映像分配器
VHW-2Y
※1
出力1
出力2
入力
FCPEV0.9-2Pr
居室親機系統1
居室親機系統2
居室親機系統3
VHXW-3XW-2
監視カメラシステム連動時
※1: ----- を接続してください。
※2:2映像路用の映像住戸アダプター（VHW-2AV,VHW-23AVU）を使用してください。
非常電源
住棟受信機