


接続図

省配線システム

住戸用

自動火災報知設備対応システム


■系統図例

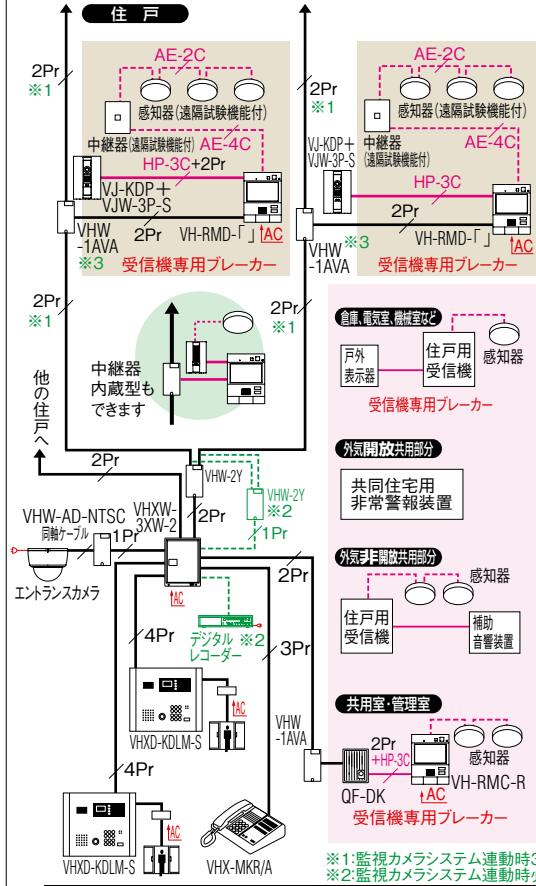

共同住宅用


自動火災報知設備対応システム

■系統図例

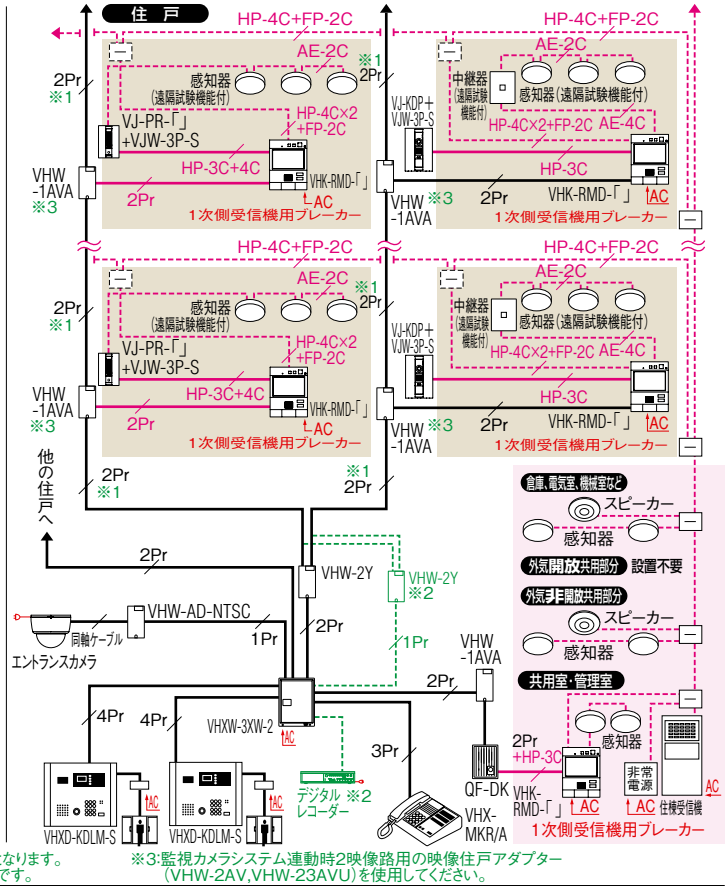

■接続図例

共用部

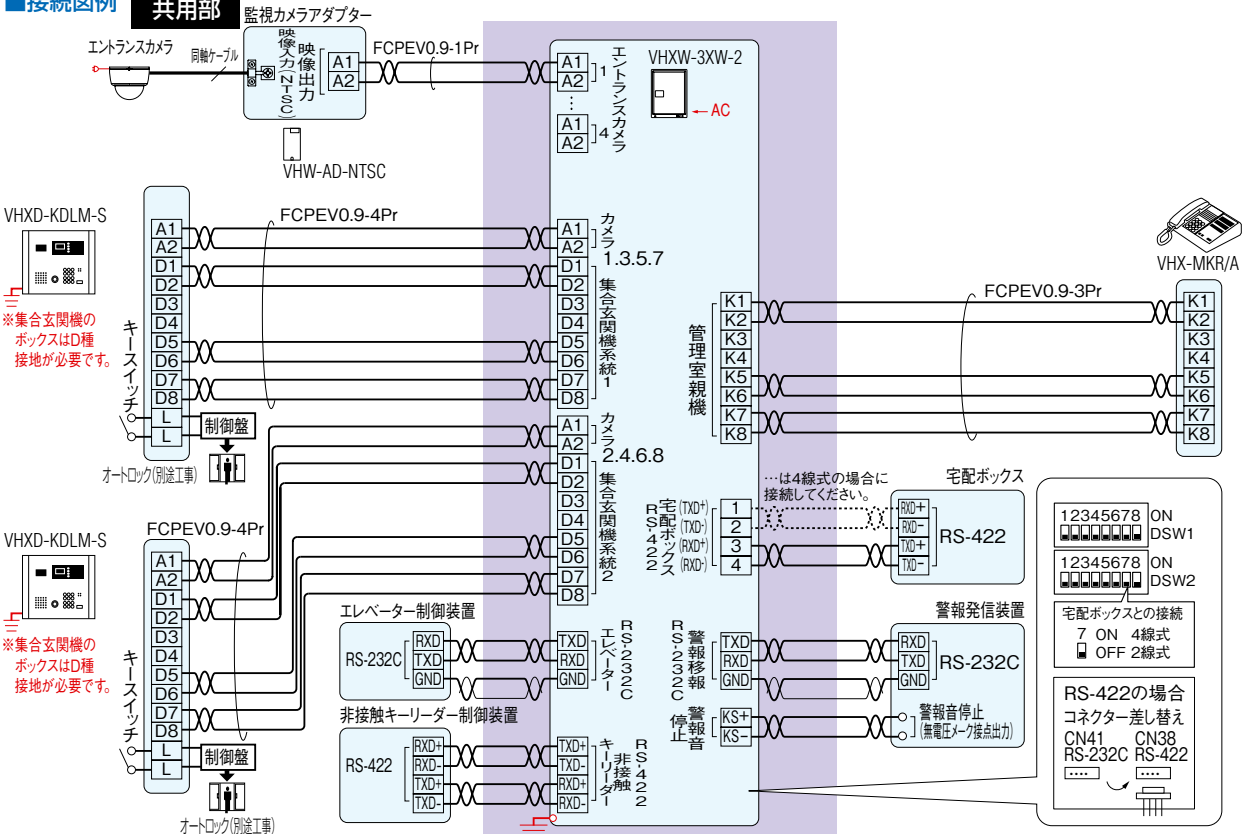

○Pr(●Pr)*FCPEV 0.9ツイストペアケーブルをご使用ください。
※3台目以降の集合玄関機には、各々に電源アダプター→PS-12Aが必要です。2台目以降の管理室親機には、各々に電源アダプター→PS-12Aが必要です。