


接続図

フル配線システム

住戸用

自動火災報知設備対応システム


■系統図例

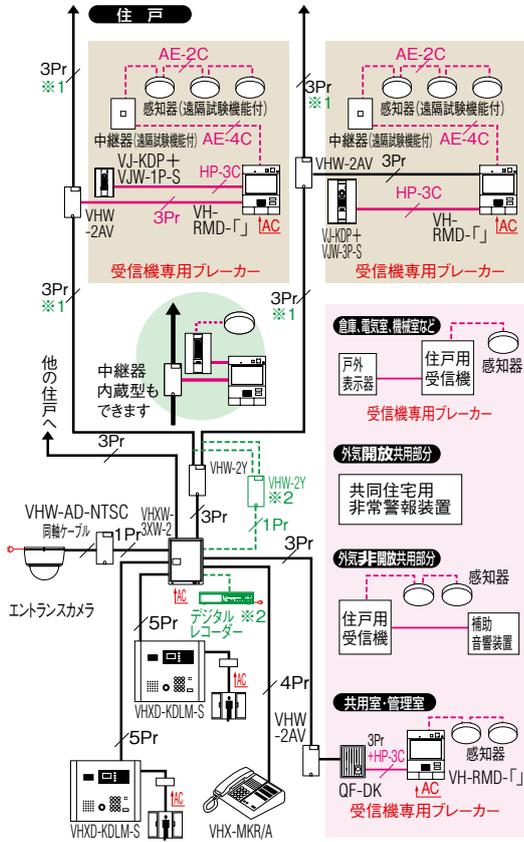

共同住宅用

自動火災報知設備対応システム


■系統図例

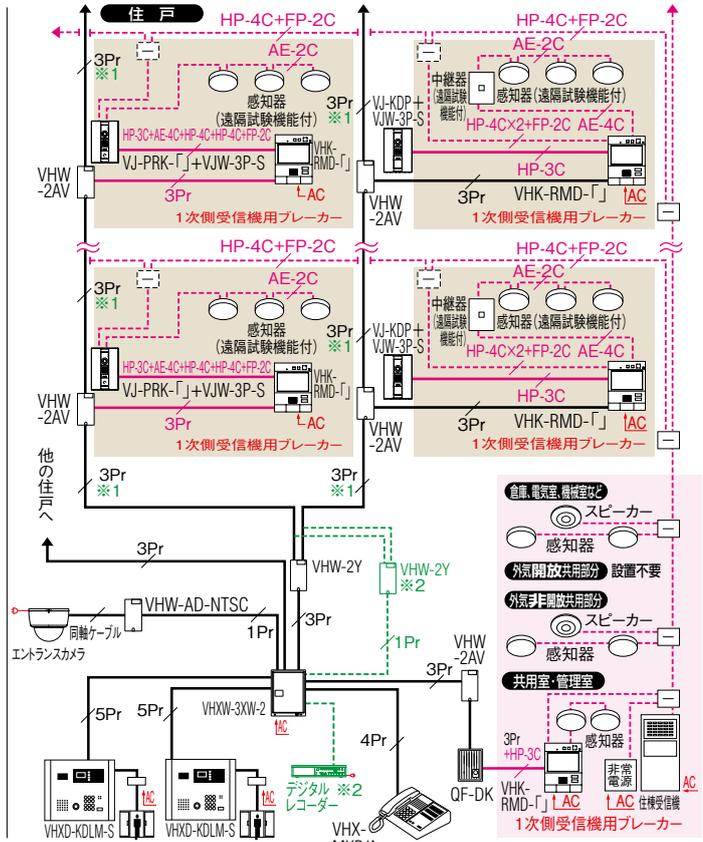

※1:監視カメラシステム運動時4Prとなります。
 ※2:監視カメラシステム運動時必要です。

■接続図例

共用部

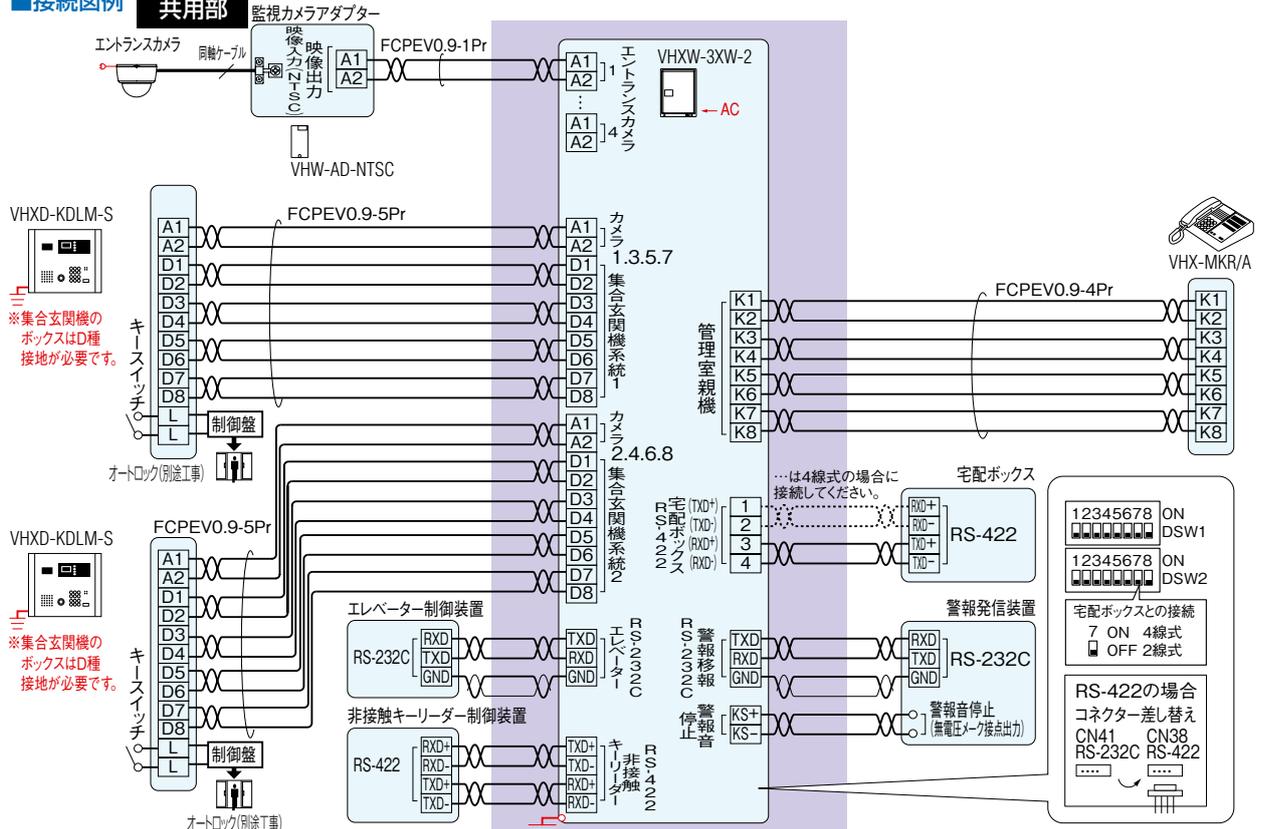

○Pr(●Pr)*FCPEV 0.9ツイストペアケーブルをご使用ください。

※3台目以降の集合玄関機には、各々に電源アダプター・PS-12Aが必要です。2台目以降の管理室親機には、各々に電源アダプター・PS-12Aが必要です。