総務省令第40号による設置基準

住戸用／共同住宅用自火報設備の機能について

住戸用 自火報設備

感知器作動時

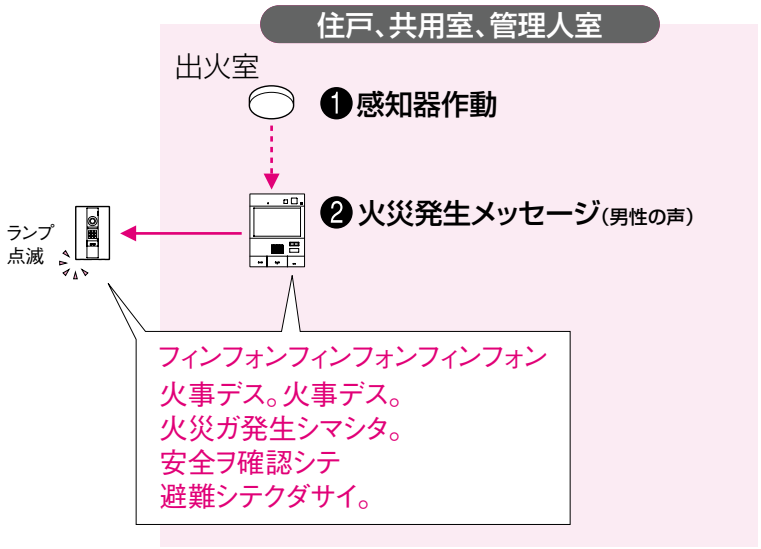

点検対策

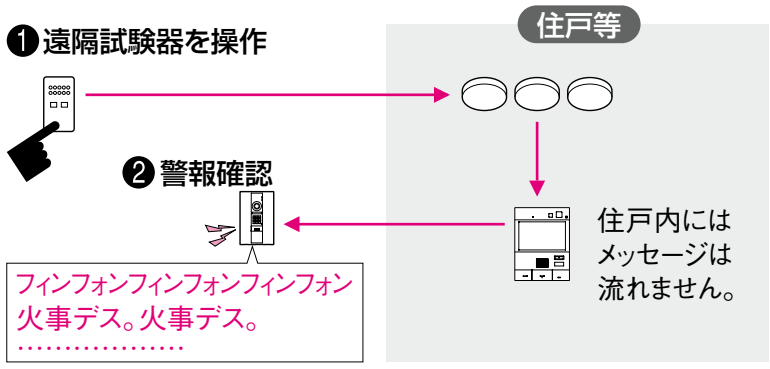

住戸等の外部からの点検事項

- 感知器の機能の異常の有無。
- 自動火災報知設備の通電状況、感知器の信号回路の配線の導通状況。
- 住戸用受信機と戸外表示器の機能。