


接続図


住戸用
自動火災報知設備対応システム

■ 系統図例 (中継器別設置型の例)

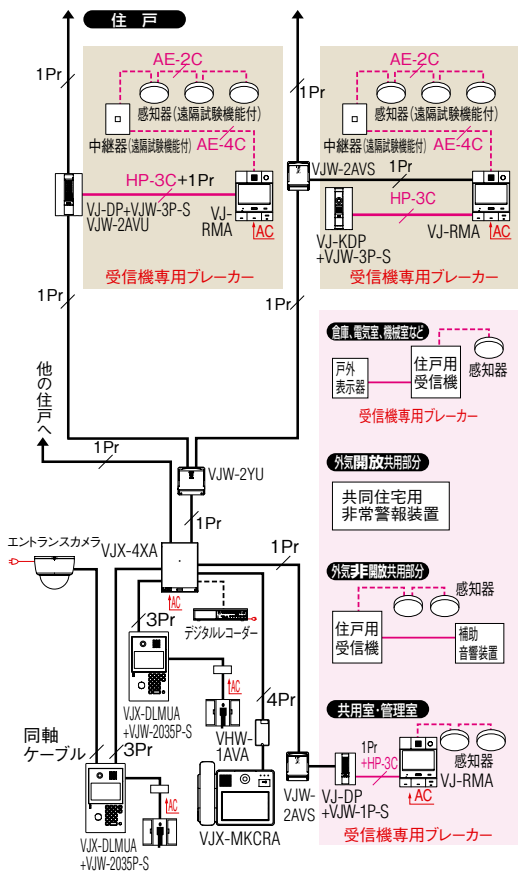


共同住宅用
自動火災報知設備対応システム

■ 系統図例 (中継器内蔵型の例)

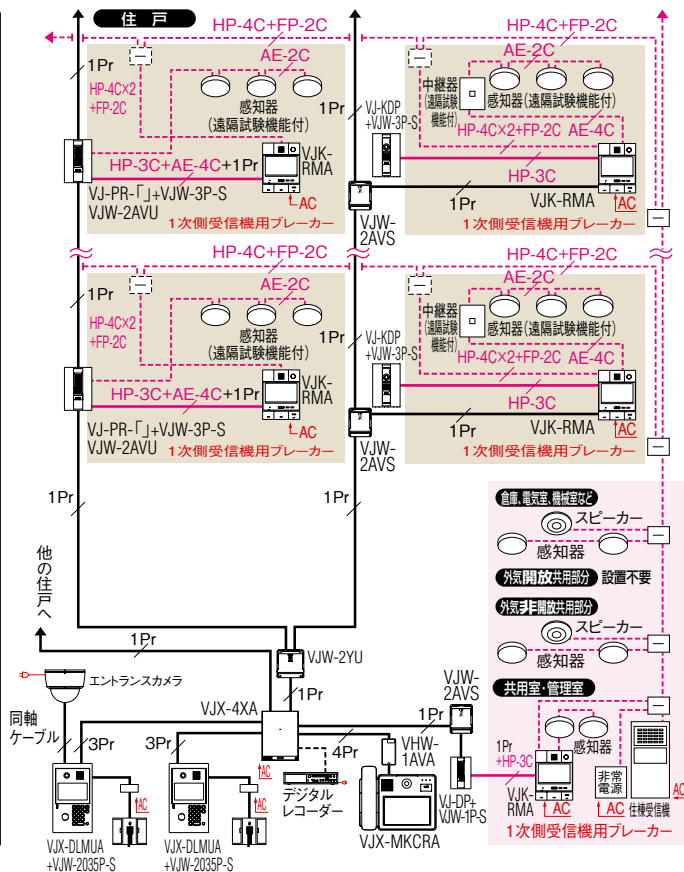

■ 接続図例 共用部

VJX-DLMUA+VJW-2035P-S※1

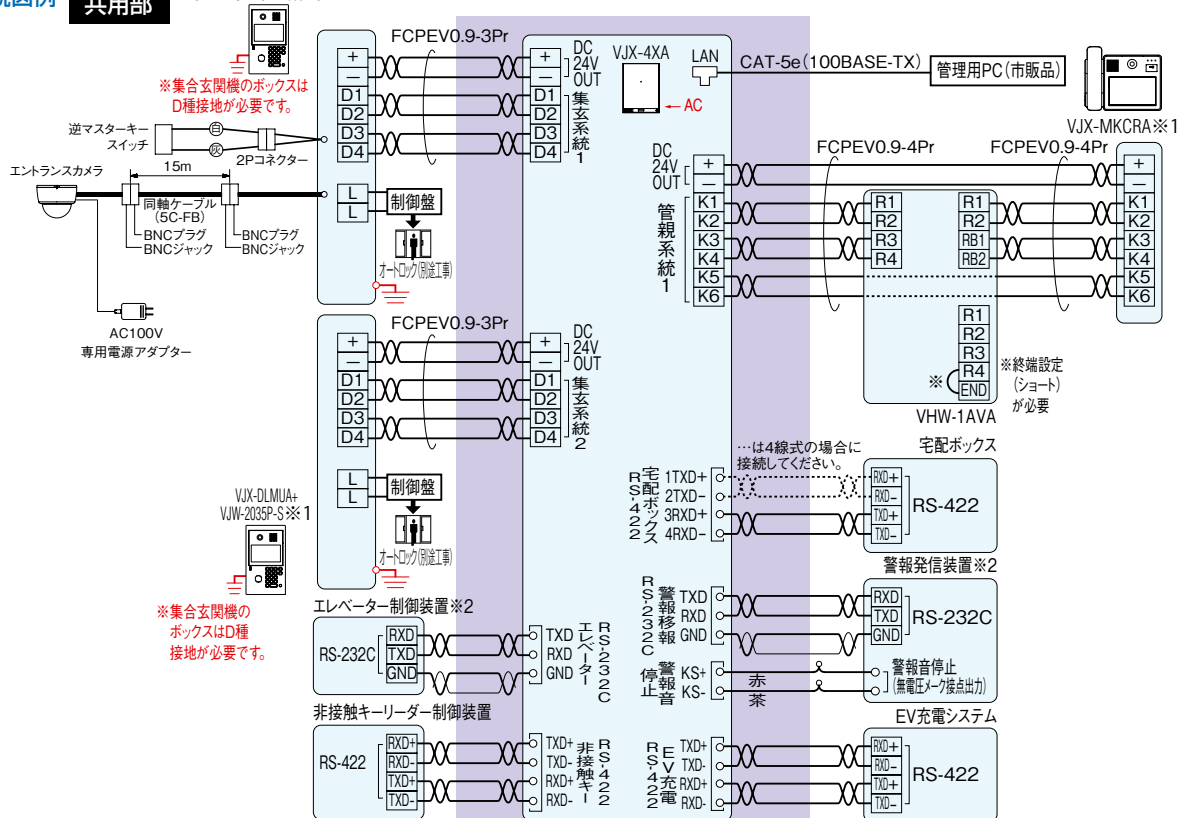

※1 3台目以降の集合玄関機には、各々に電源アダプター・PS-2410Aが必要です。2台目以降の管理室親機には、各々に電源アダプター・PS-2410Aが必要です。
 ※2 エレベーター制御装置、警報発信装置はRS-422との接続も可能。